



В-В(1:10)

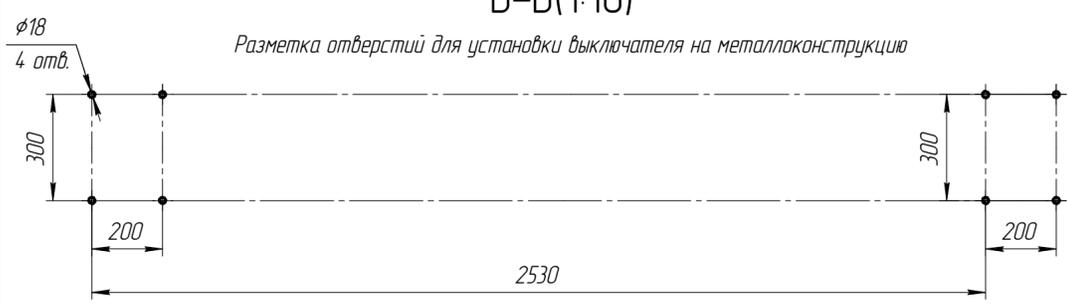

Г-Г(1:10)

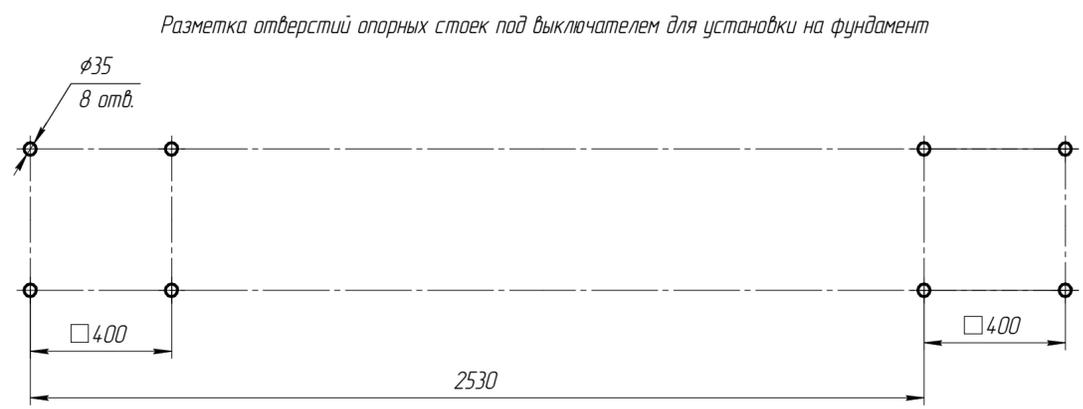

Разметка отверстий опорных стоек под выключателем для установки на фундамент

- 1 Ввод внешних кабелей
- 2 Контактный вывод из алюминия (разметка отверстий в соответствии с видом А), толщина 20 мм.
- 3 Допустимое тяжение проводов, Н: 1250 – в горизонтальном направлении вдоль фазы, 750 – в горизонтальном направлении поперек фазы, 1000 – вниз.
- 4 Динамическое усилие при срабатывании: вниз 25 кН, вверх 18 кН.
- 5 Свободное пространство для обслуживания.
- 6 Изолятор дугогасительной камеры.
- 7 Опорный изолятор.
- 8 Индикатор положения выключателя.
- 9 Монитор плотности.
- 10 Масса выключателя 1800 кг.

				23Т.025.010 ГЧ				
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ВГК-СВЭЛ-110	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.					Габаритный чертёж		-	1:15
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.						ООО "СВЭЛ-Силовые трансформаторы"		
Исполн.						Формат А2х2		
Чтб.						Копировал		